



[PR-0110] SG-0015 - EDNILSON DUTRA

Informações da torre


Perfil	CONCURSO GREEN GOLD 2025
Tipo	Origem única
Referência	[PR-0105] SG-0044 - TORRA MODELO
Lote verde	[PG-0014] CONCURSO 2025

Detalhes da torra

Data	03/10/2025 - 18:16	Duração	07:39
		Tempo desenv.	01:12
Mestre de torra	Cafeinados Hub	Relação de tempo de desenvolvimento	15,7%
Máquina	Carmomaq		
Peso inicial/final	1.000 g / 880 g	Grau de torra	80 Agtron Gourmet
Perda de peso	-12%	Grau de torra 2	96 Agtron Gourmet
Mudança de cor	03:42 - 161,3°C	Índice de área de torra	73.730,1°C
		Temp. inicial	200,9°C
Primeiro crack	06:27 - 200,2°C	Temp. final	210,3°C
		Observações da torra	SG-0015

☐ Mostrar comentários

Curvas de torra

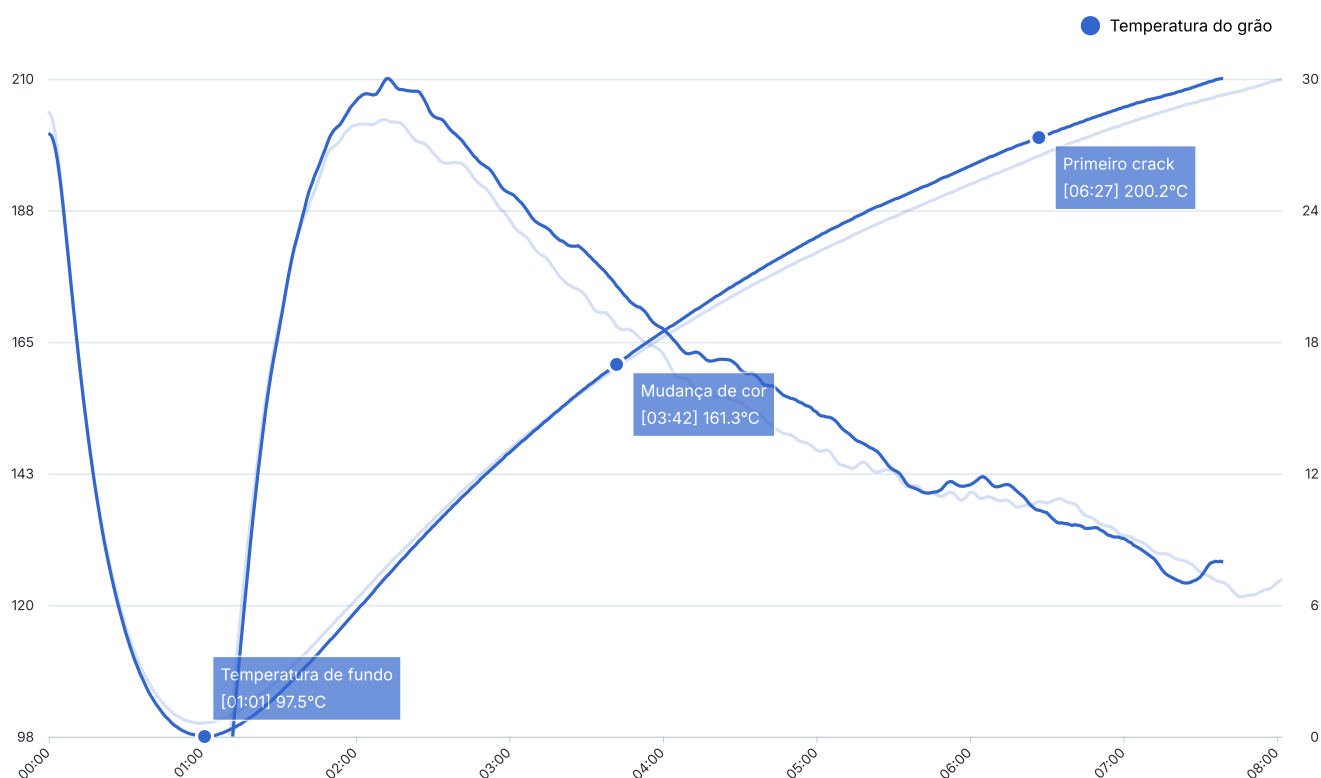

Gás


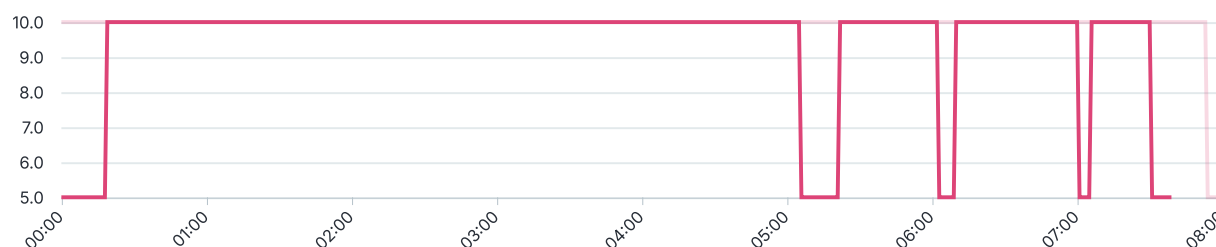


Gráfico de modulação

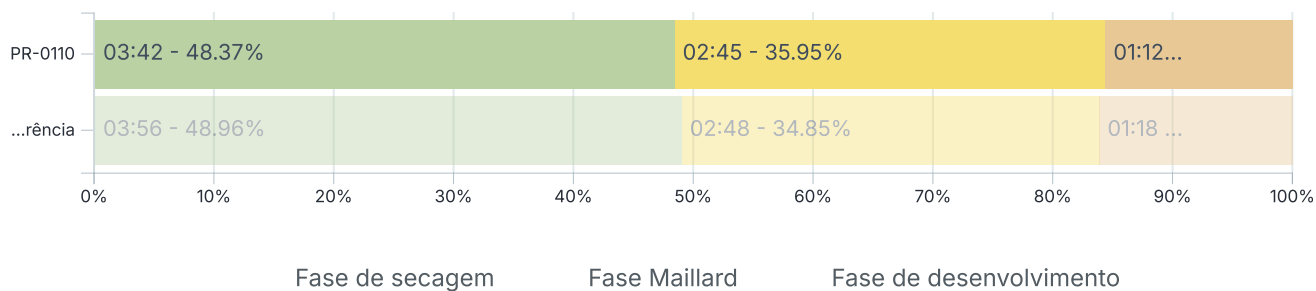

Tempo	Temp. do grão	Temp. do grão RoR 30	Comentário
01:01	97,5°C		Temperatura de fundo
03:42	161,3°C	20,7	Mudança de cor
06:27	200,2°C	10,5	Primeiro crack